

Dati rilevati da FEA
sulle misure in continuo delle
emissioni del Termovalorizzatore

elaborazioni
ARPAE Servizio Territoriale

periodo 1- 31 maggio 2017

Sommario

POLVERI.....	4
OSSIDI DI AZOTO.....	5
OSSIDI DI ZOLFO.....	6
OSSIDI DI CARBONIO.....	7
CARBONIO ORGANICO TOTALE	8
ACIDO CLORIDRICO.....	9
ACIDO FLUORIDRICO.....	10
AMMONIACA	11
Osservazioni.....	12

La norma di riferimento per gli impianti di incenerimento dei rifiuti (D.Lgs. 152/06 - Allegato I al Titolo III-bis alla Parte Quarta), per la misura degli inquinanti e la valutazione dei dati per gli impianti di incenerimento dei rifiuti, prevede:

1. rilevazione dei valori delle emissioni in continuo ogni 30 minuti;
2. valutazione, per ogni singolo inquinante (ad esclusione del CO), dei dati semiorari con criterio statistico che consente una percentuale di superamenti della seconda soglia (colonna B), non superiore al 3% di tutti i valori semiorari registrati annualmente;
3. per il CO, qualora non venisse rispettato il limite di media semioraria (colonna A) in un periodo di 24 ore, occorre che sia rispettato il limite di 150 mg/Nm³ per il 95% dei valori medi su 10 minuti.

L'impianto di termovalorizzazione è attualmente autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in data 29/07/2015 con PG 95771, come atto di riesame della precedente AIA del 31/03/2008 PG 134442 (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Tabella 1: limiti per gli inquinanti misurati in continuo (rif. AIA PG 95771 del 29/07/2015).

INQUINANTE		Limite media giornaliera (mg/Nm ³)*	Limite media semioraria 100% (A) mg/Nm ^{3**}	Limite media semioraria 97% (B) mg/Nm ^{3**}
polveri	PTS	5	20	5
ossidi di azoto	NOx	100	300	150
ossidi di zolfo	SOx	25	150	50
ossido di carbonio	CO	30	100	Non applicabile (si veda punto 3. sopra riportato)
carbonio organico tot.	COT	10	20	10
acido cloridrico	HCl	5	50	10
acido fluoridrico	HF	1	2	1
ammoniaca	NH ₃	10	10	5

Nelle pagine seguenti vengono rappresentati, per ogni inquinante i valori misurati in continuo sulle due linee di incenerimento.

In ogni grafico viene evidenziato in rosso il valore limite dell'inquinante, in verde e blu rispettivamente i valori delle linee 1 e 2.

POLVERI

Figura 1: media semioraria PTS


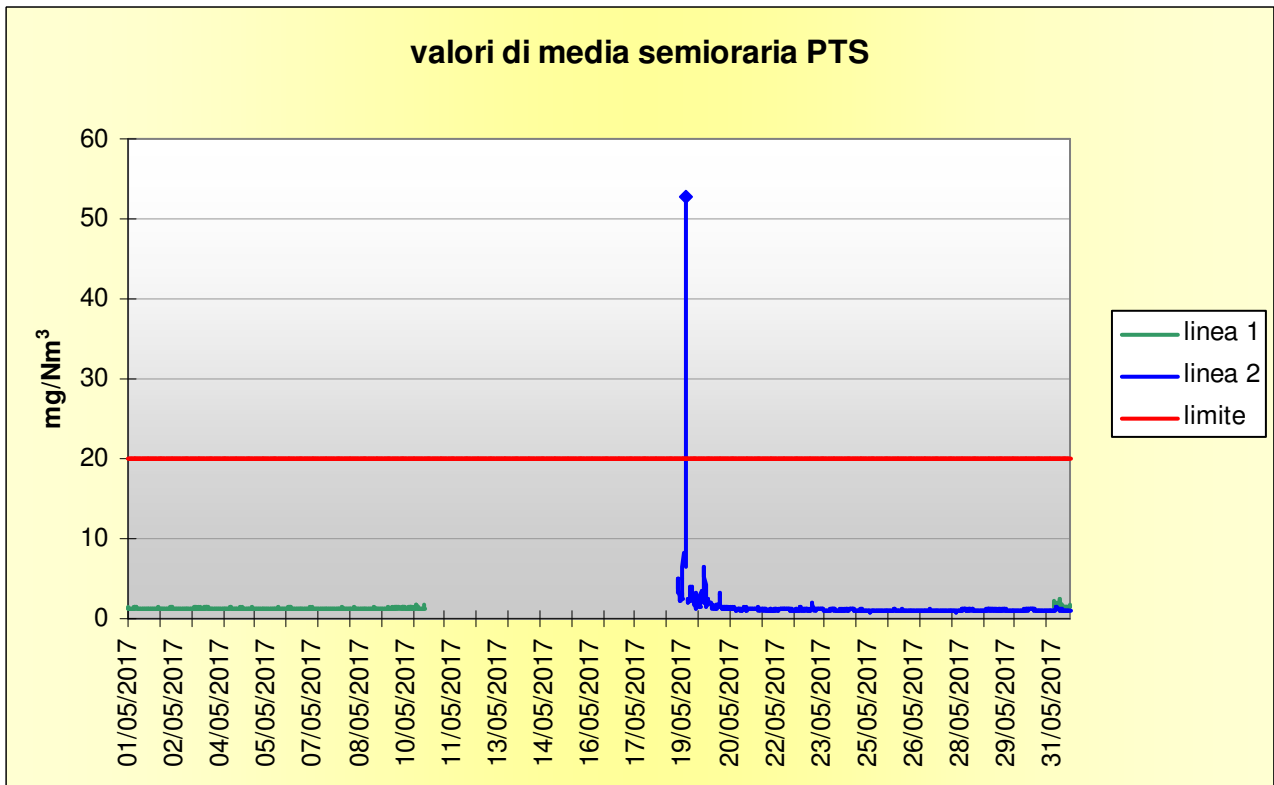


Figura 2: media giornaliera PTS

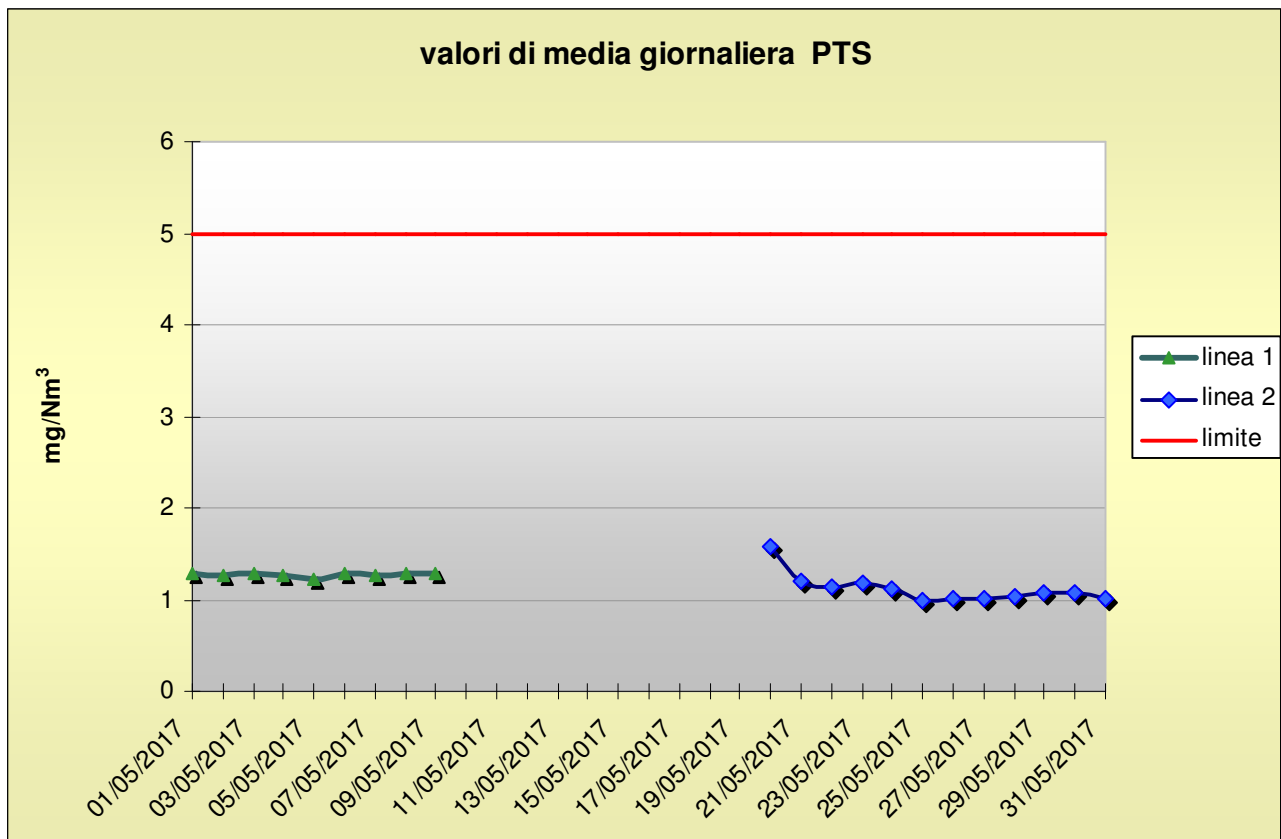

OSSIDI DI AZOTO

Figura 3: media semioraria NOx


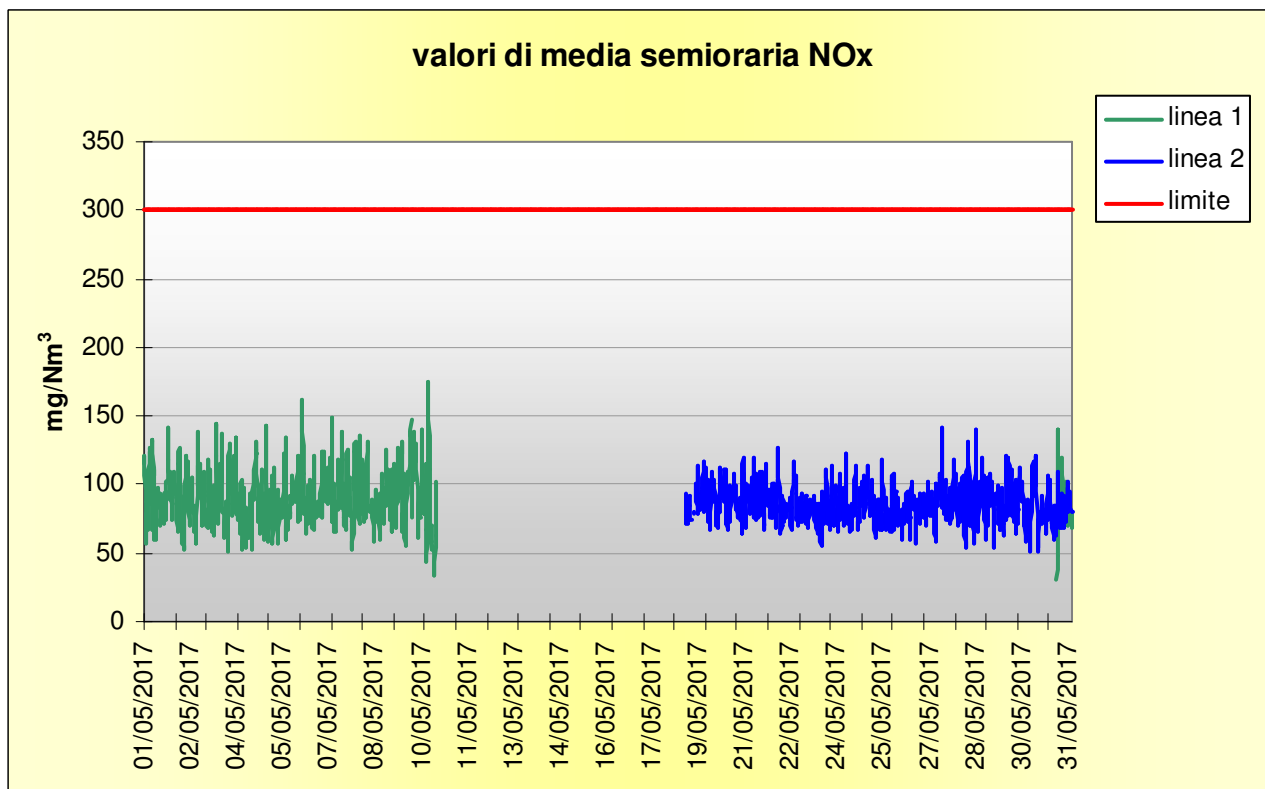


Figura 4: media giornaliera NOx

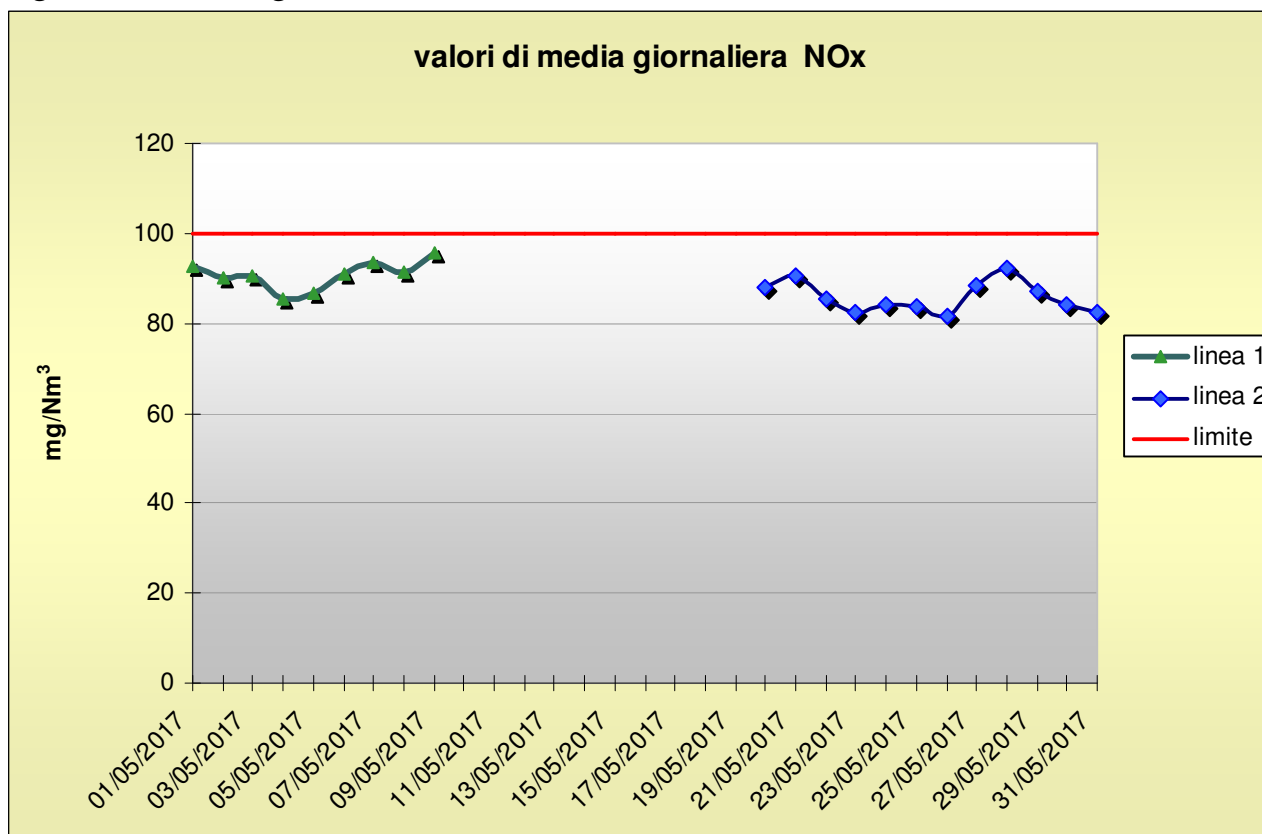

OSSIDI DI ZOLFO

Figura 5: media semioraria SOx


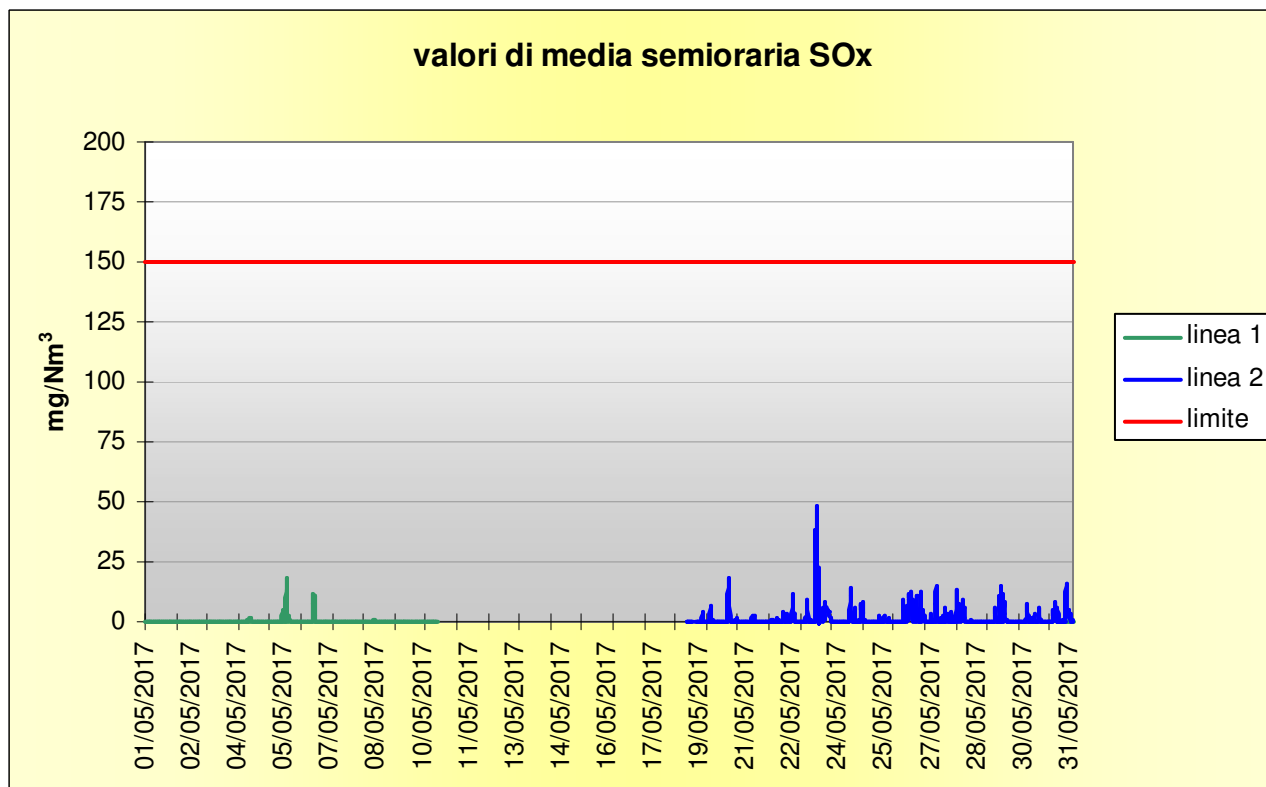


Figura 6: media giornaliera SOx

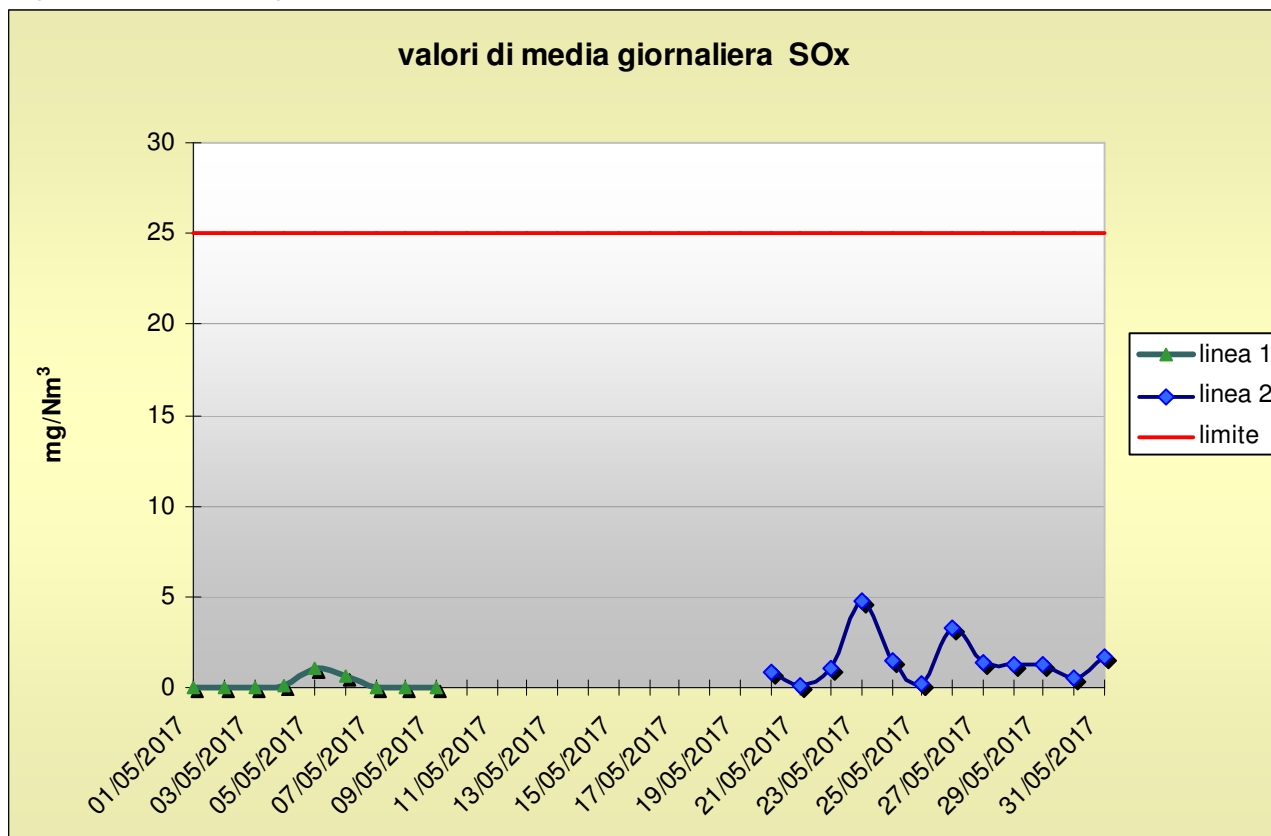

OSSIDI DI CARBONIO

Figura 7: media semioraria CO


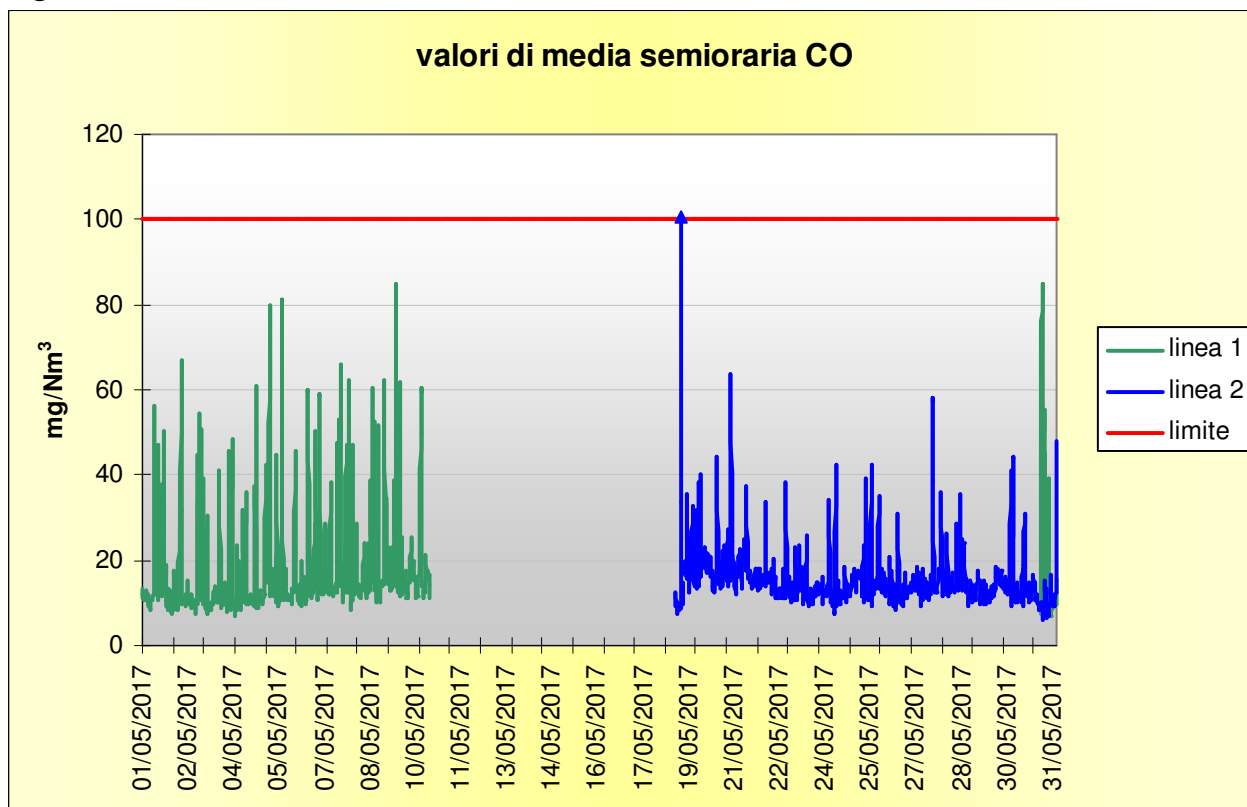


Figura 8: media giornaliera CO

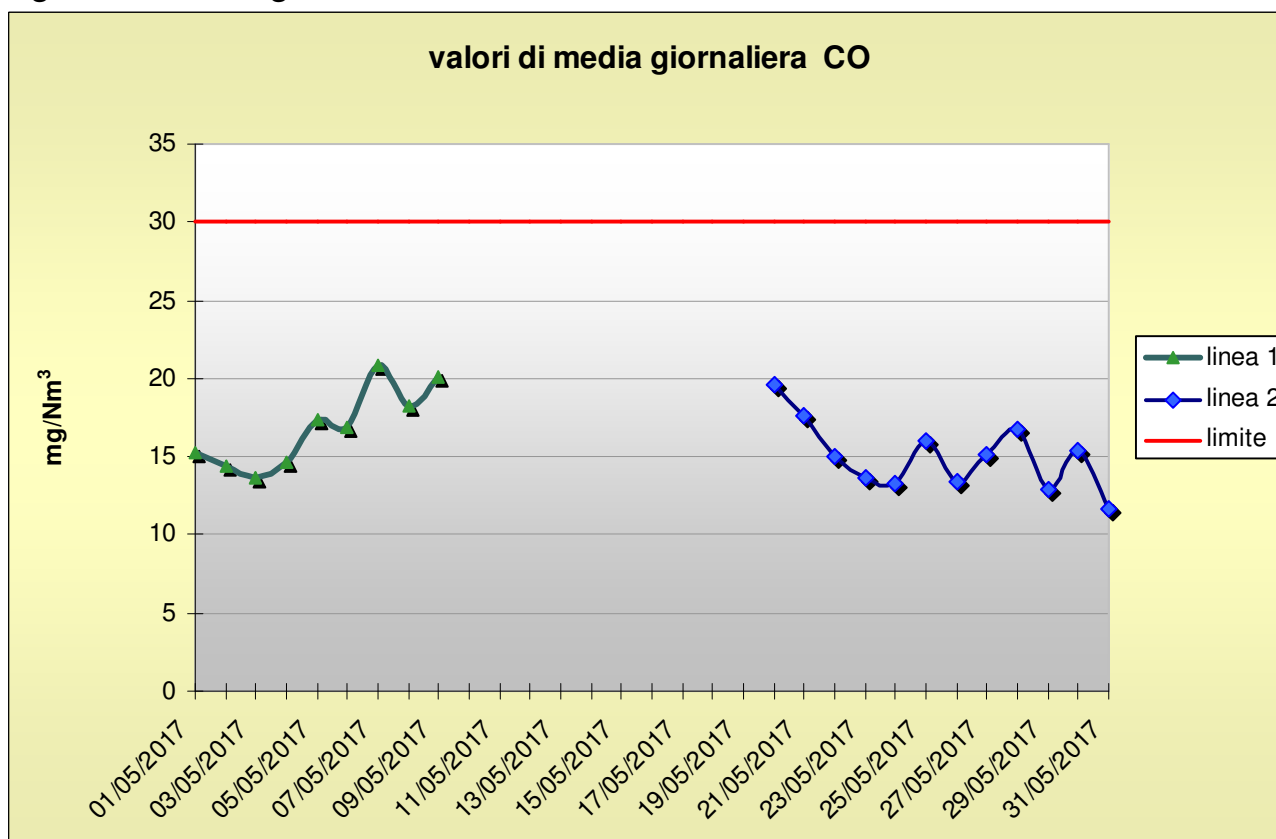

CARBONIO ORGANICO TOTALE

Figura 9: media semioraria COT


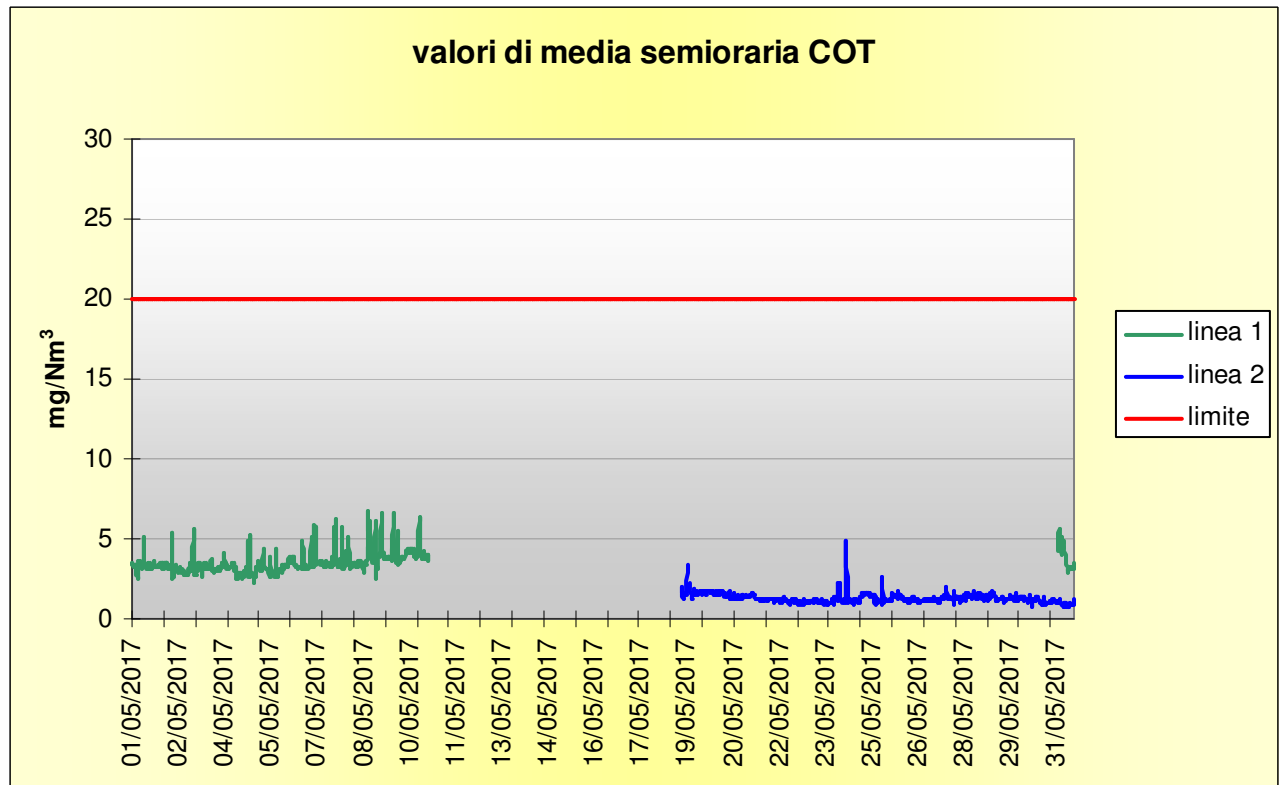


Figura 10: media giornaliera COT

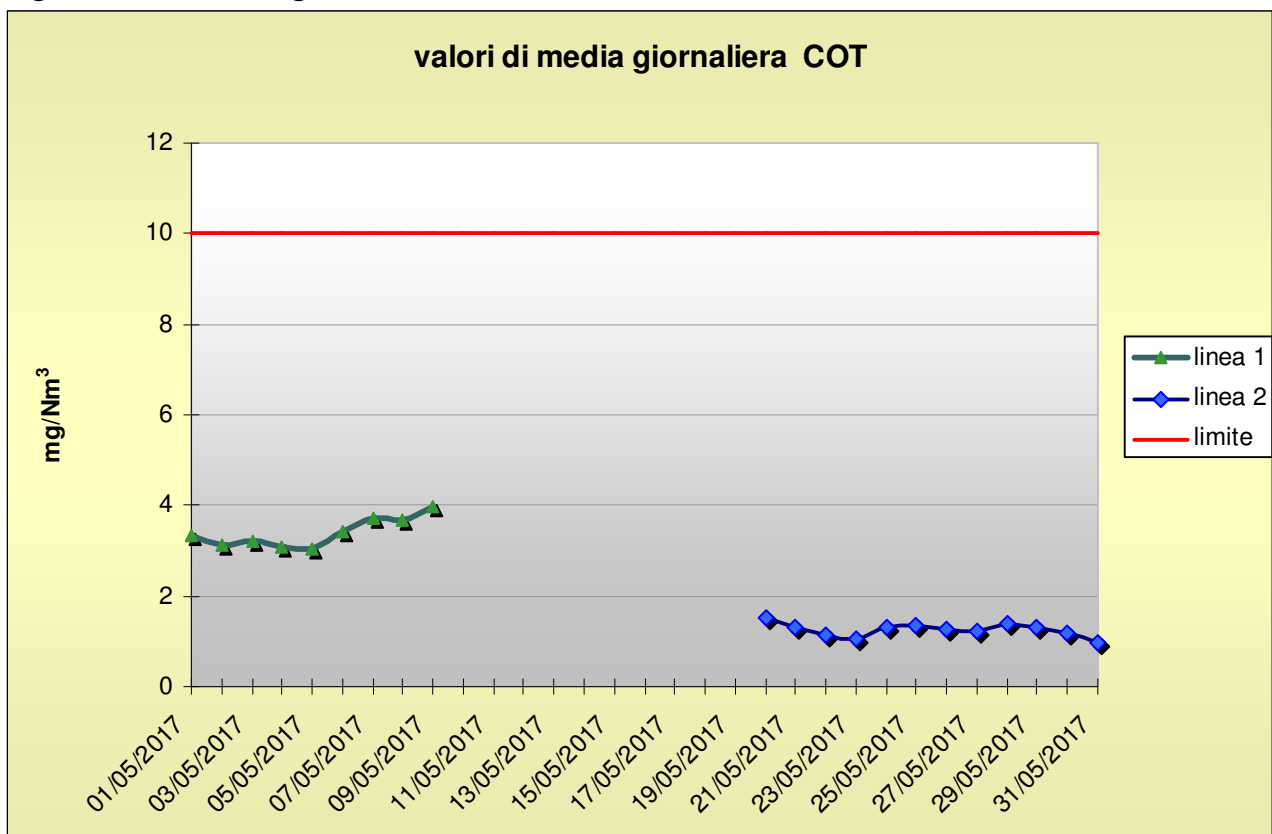

ACIDO CLORIDRICO

Figura 11: media semioraria HCl


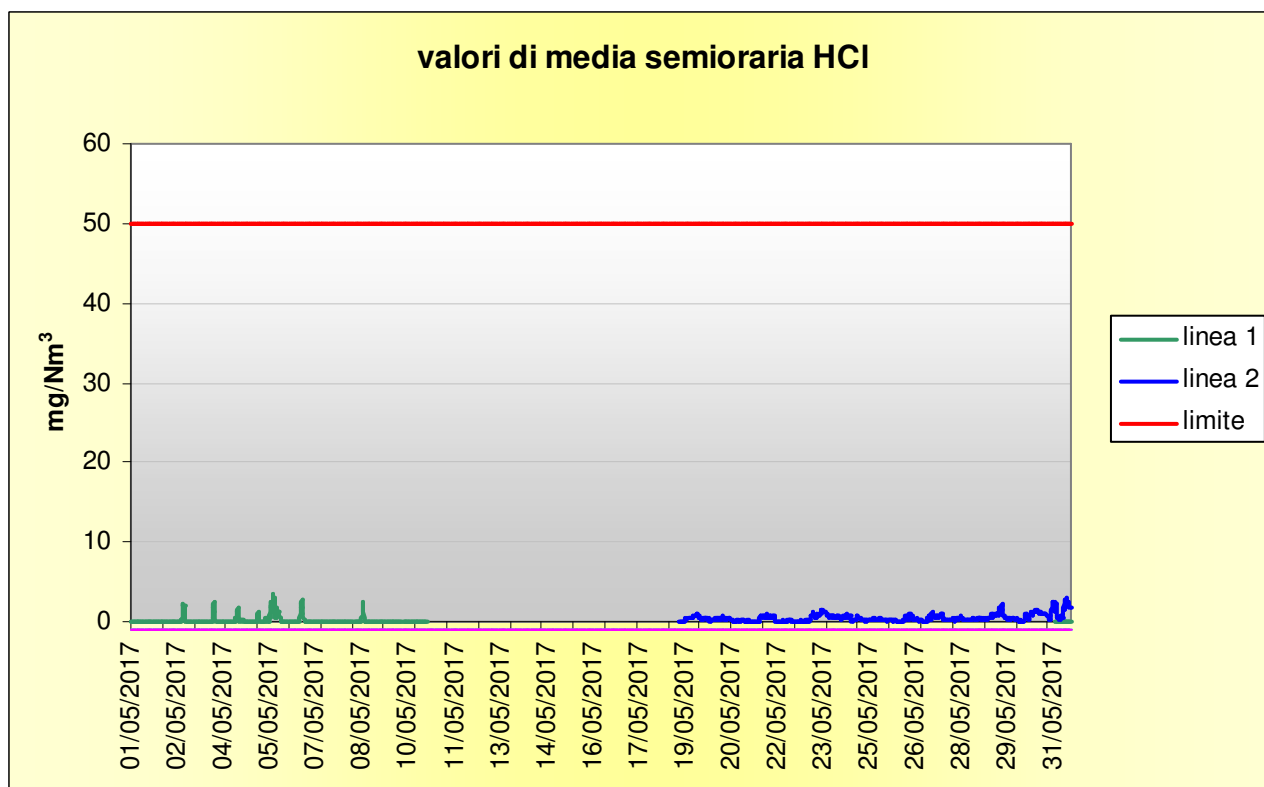


Figura 12: media giornaliera HCl

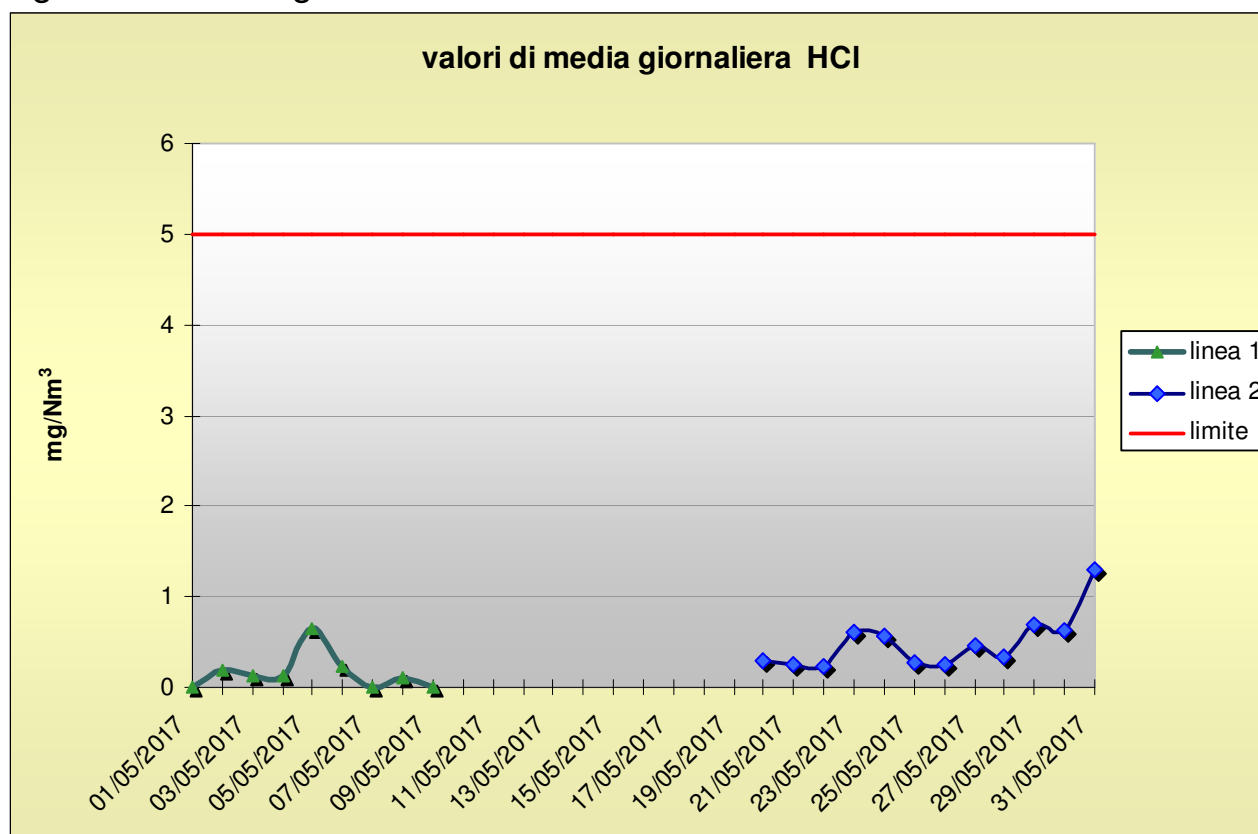

ACIDO FLUORIDRICO

Figura 13: media semioraria HF


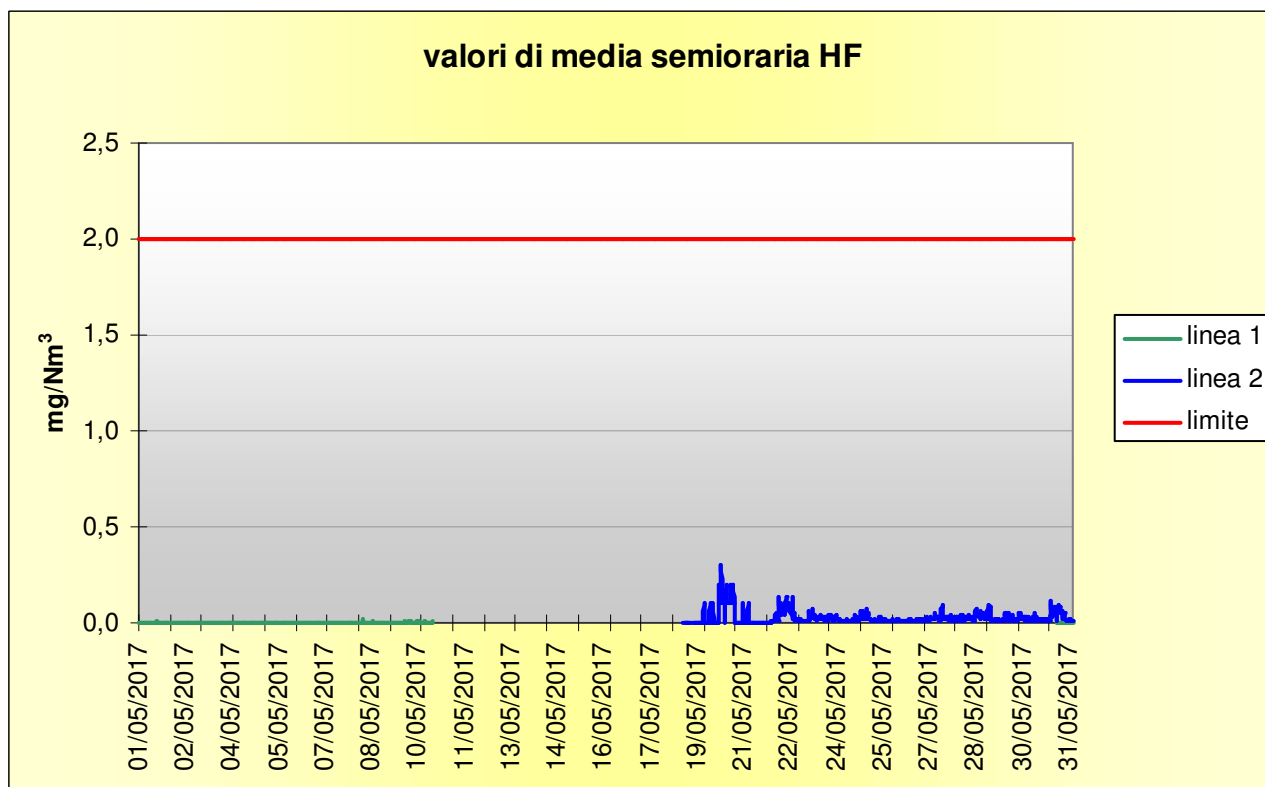


Figura 14: media giornaliera HF

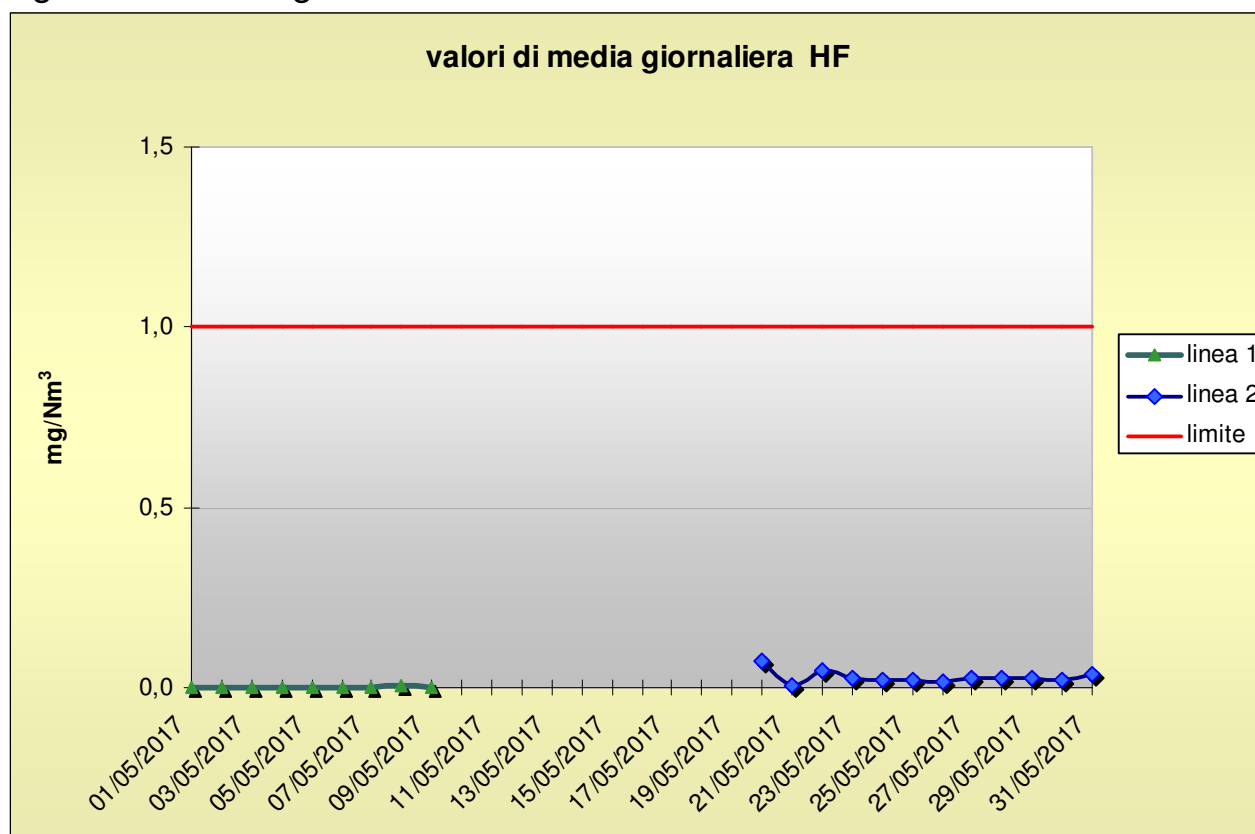

AMMONIACA

Figura 15: media semioraria NH_3


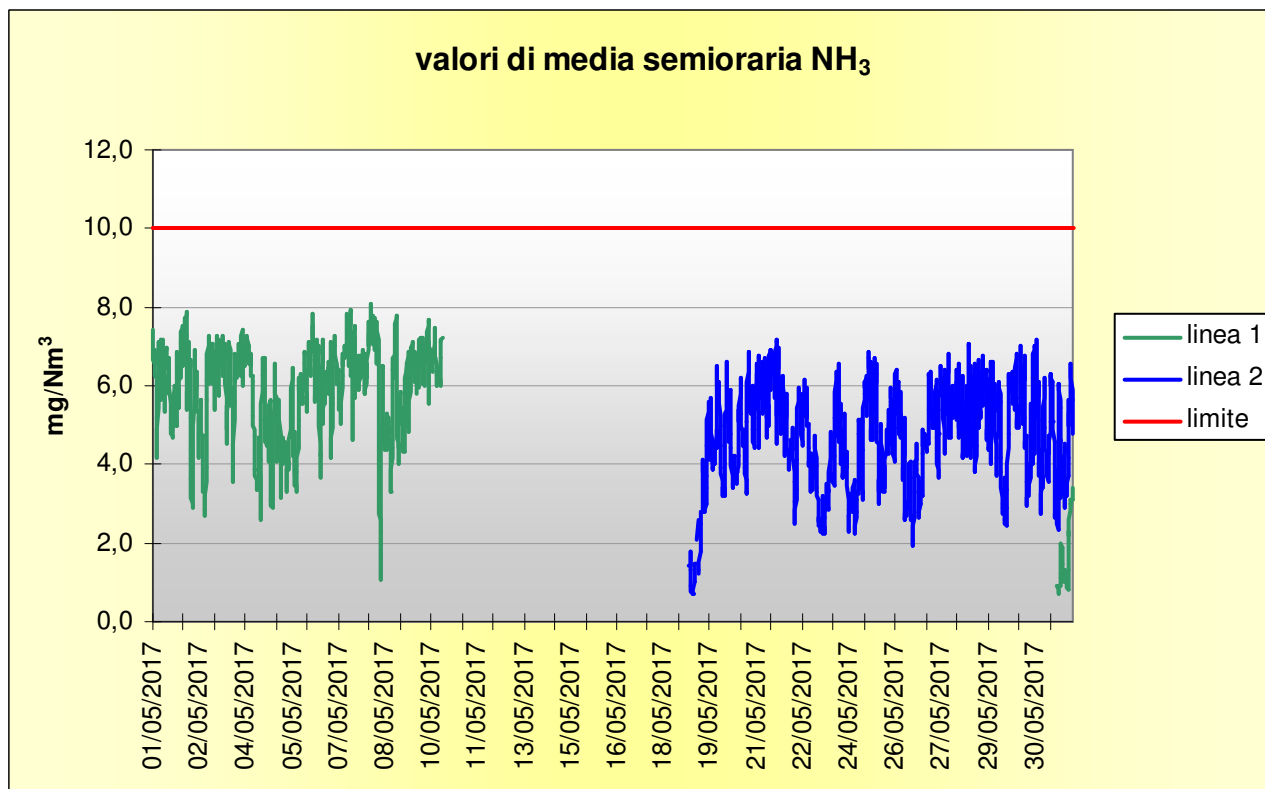


Figura 16: media giornaliera NH_3

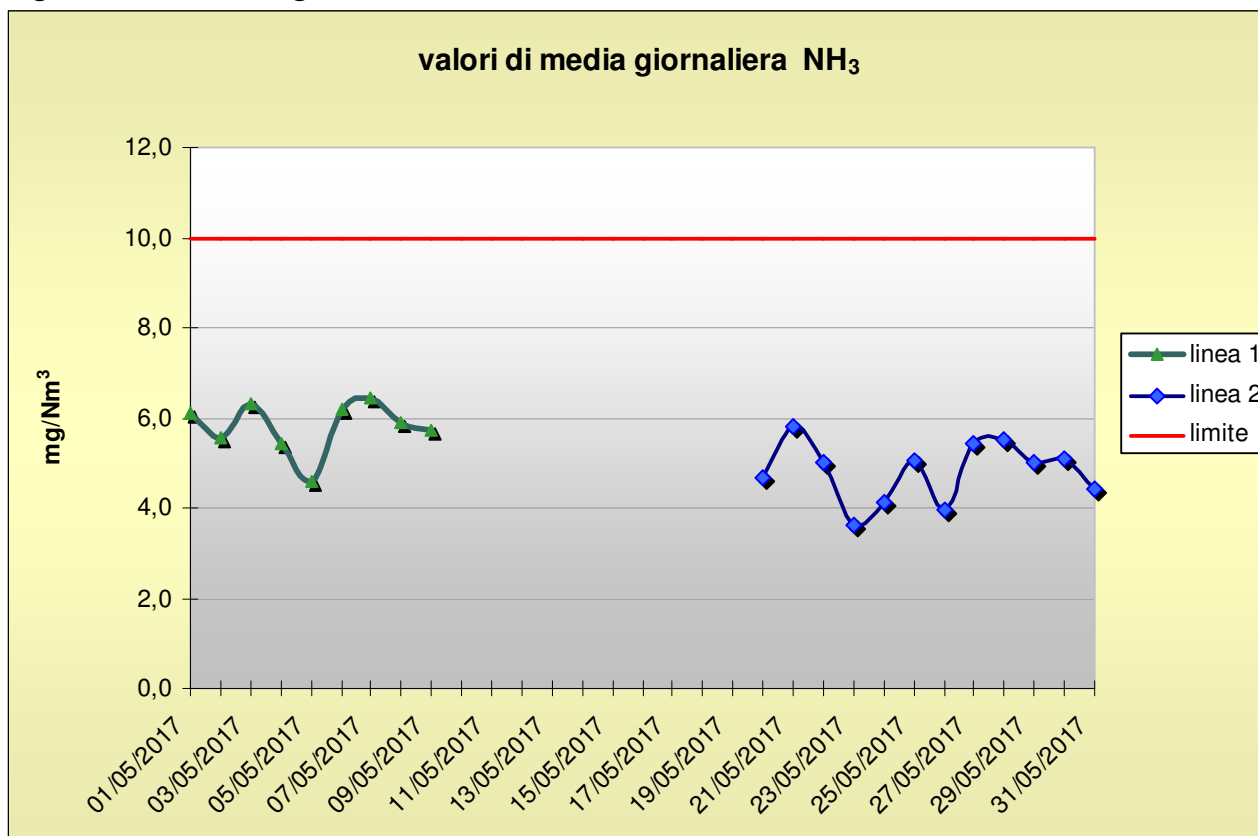

Osservazioni

Si evidenzia innanzitutto che nel periodo considerato sono stati presenti periodi di fermo impianto dovuti a manutenzione programmata per l'anno 2017 per entrambe le linee (indicativamente, nella prima quindicina del mese è rimasta ferma la linea 2 e nella seconda metà del mese, la linea 1).

Nel periodo considerato si è verificato un superamento di soglia semioraria dell'inquinante ossido di carbonio, CO, nella linea 2 il giorno 19/05/17 nel corso della 14^a semiora (ore 07.00), valore misurato di 100,5 mg/Nm³, a causa della ripartenza del forno dopo manutenzione prolungata e quindi con una distribuzione del rifiuto sulla griglia non ancora ben formata.

La linea 2 è rimasta ferma nelle due semiorie successive ed è stata quindi riavviata nella 17^a semiora (ore 08.30). La percentuale delle medie valide su 10 minuti, inferiori a 150 mg/Nm³ è risultata pari al 100,0%, quindi sono state rispettate le condizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (allegato I al Titolo III-bis alla Parte Quarta) che indica, in caso di superamento semiorario, la verifica del rispetto di una soglia su base giornaliera, in cui almeno il 95% delle medie su 10 minuti siano inferiori a 150 mg/Nm³.

Nel periodo considerato si è verificato inoltre un superamento di soglia semioraria dell'inquinante polveri (PTS) nella linea 2 il giorno 19/05/17 nel corso della 18^a semiora (ore 09.00), valore misurato di 52,8 mg/Nm³, a causa del rilascio di piccole quantità di polveri provenienti dall'attività manutentiva di sabbiatura dei condotti, svoltasi nella fermata di manutenzione programmata. La linea 2 è rimasta ferma nella semiora successiva ed è stata quindi riavviata nella 20^a semiora (ore 10.00).

Come indica il D.Lgs. 152/06 - Allegato I al Titolo III-bis alla Parte Quarta, la valutazione complessiva dell'inquinante polveri prevede, in caso di superamento semiorario della prima soglia (colonna A), la verifica del rispetto di una soglia su base annua, in cui almeno il 97% delle medie semiorarie siano inferiori alla seconda soglia (colonna B), ovvero al valore di 5 mg/Nm³; pertanto tale valutazione verrà effettuata a fine anno 2017.